


UEFA

PRAVILNIK O STADIONSKOJ INFRASTRUKTURI

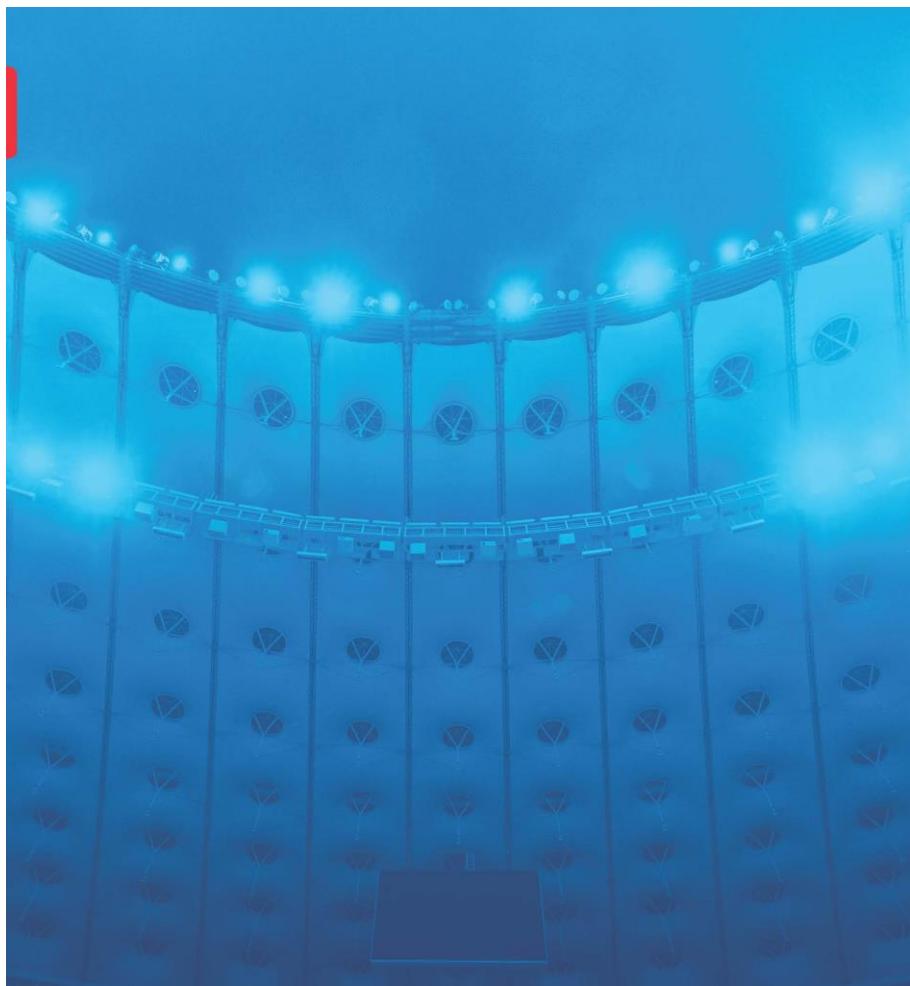

Izdanje 2018.

Prijevod s engleskog izvornika:
Međunarodni odjel HNS
Zagreb, ožujak 2018.

U svrhu primjene i tumačenja ovog Pravilnika isključivo je mjerodavna verzija na engleskom jeziku (članak 42 Pravilnika)

UEFA PRAVILNIK O STADIONSKOJ INFRASTRUKTURI

Sadržaj

Uvod

I.	Opće odredbe	4
Članak 1 -	Područje primjene	4
Članak 2 -	Povezanost s propozicijama natjecanja	4
Članak 3 -	Funkcije i odgovornosti	4
Članak 4 -	Definicije pojmova	5
II.	Područja za igrače i službene osobe	5
Članak 5 -	Teren za igru	5
Članak 6 -	Područje za zagrijavanje	6
Članak 7 -	Vrata i rezervna vrata	6
Članak 8 -	Klupe za zamjenske igrače	6
Članak 9 -	Jarboli	6
Članak 10 -	Prostorije za igrače i službene osobe	6
Članak 11 -	Svlačionice	6
Članak 12 -	Prostorija za delegata	7
Članak 13 -	Prostorija za prvu pomoć za igrače i službene osobe	7
Članak 14 -	Prostorija za doping kontrolu	7
Članak 15 -	Područja za parkiranje	7
Članak 16 -	Rasvjeta	7
III.	Područja za gledatelje	8
Članak 17 -	Kapacitet gledatelja	8
Članak 18 -	Tribine i objekti za gledatelje	9
Članak 19 -	Javni prilazi i izlazi i pravci kretanja	9
Članak 20 -	Sustav rasvjete za slučajevne nužde	10
Članak 21 -	Razglas	10
Članak 22 -	Sanitarni objekti za gledatelje	10
Članak 23 -	Objekti za pružanje prve pomoći gledateljima	10
Članak 24 -	Objekti za gledatelje s invaliditetom	11
Članak 25 -	VIP sjedala i područja za gostoprivrstvo	11
Članak 26 -	Parking	11
Članak 27 -	Kontrolna prostorija	12
Članak 28 -	Televizijski sustav zatvorenog kruga	12
IV.	Područja za medije	12
Članak 29 -	Radno područje za medije	12
Članak 30 -	Radno područje za fotografije	13
Članak 31 -	Sjedala za predstavnike medija	13
Članak 32 -	Platforme za kamere	13
Članak 33 -	TV komentatorske pozicije	14
Članak 34 -	Televizijski studiji	15
Članak 35 -	Pozicije za kratke intervjuje	15
Članak 36 -	Područje za televizijske kamione	15
Članak 37 -	Prostorija za press konferencije	16
Članak 38 -	Mixed zona	16

V.	Završne odredbe	17
----	------------------------	-----------

Članak 39 -	Neispunjavanje uvjeta	17
Članak 40 -	Dodaci	17
Članak 41 -	Provedba	17
Članak 42 -	Mjerodavan tekst	17

Dodatak A - Izračun prosječne rasvijetljenosti rasvjete (vidi članke 16.01 i 16.02.)	18
---	-----------

A.1 -	Definicije pojmova	18
A.2 -	Testiranje	18

Dodatak B - Organizacija na igralištu (vidi Članak 5.07)	19
---	-----------

Uvod

Ovaj Pravilnik je usvojen na osnovu Članka 50(1) *UEFA Statuta*.

I. Opće odredbe

Članak 1 – Područje primjene

- 1.01 Ovaj se pravilnik primjenjuje uvijek kad se izričito ne primjenjuju posebni propisi koji se odnose na Uefino natjecanje.
- 1.02 On obuhvaća minimalne strukturalne kriterije koje stadion mora ispunjavati kako bi bio klasificiran kao UEFA kategorija 1, 2, 3 ili 4 (uzlaznim redoslijedom). Viša kategorija znači da su kriteriji stroži i brojniji (Članci 5-38). Strukturalni kriteriji primjenjivi za određene kategorije navode se u obliku tablica koje prikazuju gradaciju kriterija između različitih kategorija. Strukturalni kriteriji koje se ne navode u obliku tablica primjenjuju se na sve kategorije.
- 1.03 Ovaj pravilnik nadalje utvrđuje odgovornost za nadzor ispunjenja strukturalnih kriterija za odnosnu kategoriju stadiona i određuje uvjete pod kojima Uefina administracija može odobriti izuzeća od pojedinog strukturalnog kriterija (Članak 3).
- 1.04 Ovaj Pravilnik ne utječe na zakonske obveze koje proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva primjenjivog na stadionske objekte.

Članak 2 – Povezanost s propozicijama natjecanja

- 2.01 Relevantnim UEFA propozicijama natjecanja:
 - a) utvrđena je kategorija stadiona koja je potrebna za utakmice odnosnog natjecanja;
 - b) propisane su nadležnosti za nadgledanje ispunjenja kriterija za potrebnu kategoriju;
 - c) mogu definirati dodatno i/ili propisati strože strukturalne kriterije za odnosnu kategoriju od onih koji su utvrđeni ovim pravilnikom. .

Članak 3 - Funkcije i odgovornosti

4. Svaki savez na čijem se teritoriju igraju utakmice Uefinih natjecanja odgovoran je za:
 - a. pregled svakog odnosnog stadiona i za popunjavanje odgovarajućeg *online* obrasca kojim se Uefinoj administraciji potvrđuje da svaki stadion ispunjava strukturalne kriterije potrebne kategorije stadiona;
 - b. potvrdi Uefinoj administraciji da su stadioni, uključujući njihove tribine i objekte (sustav rasvjete za slučajevne nužde, objekti za prvu pomoć, zaštita od upadanja gledatelja u područje za igru, itd.), detaljno pregledani od strane nadležnih tijela javne vlasti i da su oni pisanim putem potvrdili da stadioni udovoljavaju svih sigurnosnim uvjetima koji su propisani važećim nacionalnim zakonima.
5. Uefina administracija donosi odluke o stadionima koji će se koristiti na osnovu prije spomenutog obrasca i potvrde, te svih drugih informacija koje je prikupila UEFA. Takve su odluke konačne.
6. Uefina administracija može obavljati inspekcije stadiona u bilo koje vrijeme prije i tijekom Uefinog natjecanja za koje se koriste da bi se provjerilo da li su propisani strukturalni kriteriji ispunjeni.

7. Uefina administracija može odobriti izuzeće od pojedinog strukturalnog kriterija u slučajevima izuzetnih poteškoća i na obrazloženi zahtjev, na primjer zbog važećih nacionalnih zakona ili bi ispunjenje svih strukturalnih kriterija prisililo klub ili savez da svoje utakmice na domaćem terenu igra na teritoriju drugog saveza. Izuzeća se uvijek daju na određeno vremensko razdoblje. Takve su odluke konačne.

Članak 4 - Definicije pojmljiva

4.01 Za svrhe ovog pravilnika, primjenjuju se sljedeće definicije:

- a) IFAB: Međunarodni nogometni savez Bord;
- b) Kontrolna prostorija: prostorija namijenjena osoblju i službenim osobama koje imaju sveukupnu odgovornost za sva pitanja zaštite i sigurnosti vezanih uz utakmicu, tj. za šefa policije, povjerenika za sigurnost stadiona i njihovo osoblje.
- c) VIP: vrlo važne osobe koje je organizator pozvao da prisustvuju utakmici.

4.02 U ovom pravilniku upotreba muškog roda odnosi se jednako i na ženski rod.

II. Područja za igrače i službene osobe

Članak 5 - Teren za igru

5.01 Teren za igru mora biti ujednačen i ravan te udovoljavati Pravilima nogometne igre IFAB-a. Njegova površina mora biti zelene boje a crte bijele boje.

5.02 Na terenu za igru ne smiju biti vidljive nikakve crte osim nogometnih, kako je to definirano Pravilima nogometne igre IFAB-a.

5.03 Teren za igru mora u cijelosti biti prekriven bilo prirodnom podlogom za igru (100% prirodna trava), pojačana prirodna trava (hybrid) ili umjetna nogometna trava (100% umjetna vlakna).

5.04 Umjetna nogometna trava mora:

- a. imati potreban certifikat FIFA-e, koji može biti izdan samo nakon što je odnosna trava testirana od laboratorija akreditiranog od FIFA-e i nakon što je potvrđeno da ispunjava najnovije standarde FIFA-e;
- b. ispunjavati sve druge uvjete važećih nacionalnih zakona (ako takvi postoje).

5.05 Stadioni moraju biti konstruirani i opremljeni na način da je teren za igru sposoban za igru na dane odigravanja svih utakmica u Uefinoj natjecateljskoj godini.

5.06 Niti jedan predmet se ne može nalaziti na udaljenosti manjoj od 21 m iznad terena za igru.

5.07 Područje neposredno uz teren za igru mora biti siguran za igrače i suce. Sva oprema pored terena za igru kao i pripadajući strukturalni elementi moraju biti smješteni tako da ne predstavljaju nikakvu opasnost za igrače, trenere ili suce (kako je navedeno u Dodatku B, dopušteni prostor).

5.08 Uz prije navedeno, teren za igru mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Kategorija	Dužina	Širina	Dodatni uvjet
1 i 2	100 – 105 m	64 - 68 m	n/p
3 i 4	105 m	68 m	Grijanje terena i/ili pokrov za teren (ovisno o lokaciji i klimatskim uvjetima)

Članak 6 - Područje za zagrijavanje

6.01 Područje za zagrijavanje zamjenskih igrača treba biti dostupno duž uzdužne crte iza prvog pomoćnog suca. Mora biti prekriveno travom ili umjetnom travom koja je sigurno pričvršćena za tlo, te idealno, treba biti od iste podlage kao i teren za igru. Ukoliko prostor duž uzdužne crte iza prvog pomoćnog suca nije dostupan, mora se predvidjeti rješenje iza jednih od vrata, iza reklamnih panoa (ako su postavljeni).

Članak 7 - Vrata i rezervna vrata

7.01 Vratnice i prečke vrata moraju biti izrađene od aluminija ili sličnog materijala i moraju biti okrugle ili eliptične, te ne predstavljati nikakvu opasnost za igrače. Štoviše, moraju biti u skladu s Pravilima nogometne igre IFAB-a, što posebice znači da:

- a. udaljenost između vratnica mora biti 7.32 m;
- b. udaljenost između donjeg kuta prečke i tla mora biti 2.44 m;
- c. vratnice i prečke vrata moraju biti bijele boje i iste širine i dubine, te ne smiju premašivati 12 cm;
- d. rezervna vrata, koja se mogu lako postaviti ukoliko to okolnosti zahtijevaju, moraju biti raspoloživa na stadionu.

Članak 8 - Klupe za zamjenske igrače

8.01 Stadion mora imati dvije natkrivene klupe u razini igrališta, od kojih svaka mora imati sjedeći prostor za najmanje 14 osoba. Klupe moraju biti smještene na udaljenosti od najmanje 4m od uzdužne crte.

8.02 Za četvrtog suca mora biti osigurana pozicija sa sjedalom i stolom, idealno natkrivena i između klupa za zamjenske igrače.

Članak 9 - Jarboli

9.01 Stadion mora imati najmanje 5 jarbola za zastave ili drugu vrstu odgovarajuće konstrukcije koja omogućuje da se pet zastava može vijoriti na stadionu.

Članak 10 - Prostorije za igrače i službene osobe

10.01 Sve prostorije u sljedećim člancima koje se nalaze u područjima za igrače i službene osobe, moraju biti dobro osvjetljene, prozračene i/ili zagrijane, jasno označene te opremljene s Wi-Fi.

Članak 11 - Svlačionice

11.01 Stadioni moraju biti opremljeni najmanje jednom svlačionicama za svaku od momčadi s najmanje 5 tuševa, dva odvojena sjedeća zahoda, sjedećim prostorom za najmanje 25 osoba, jednim stolom za masažu, jednom pločom za taktiku te vješalicama za odjeću ili ormarićima.

- 11.02 Stadioni moraju biti opremljeni najmanje jednom svlačionicom za suce koja udovoljava
 11.03 sljedećim uvjetima:

Kategorija	Minimalna oprema	Dimenzije
1 i 2	Jedan tuš, jedan individualni sjedeći zahod, pet stolica, stol i vješalice za odjeću ili ormarići.	N/p
3 i 4	Dva tuša, jedan individualni sjedeći zahod, šest stolica, stol i vješalice ili ormarići.	Najmanje 20m ²

- 11.04 Stadioni moraju jamčiti izravan, vlastit i zaštićen prilaz za obje momčadi i suce od njihovih svlačionica do područja za igru.

Članak 12 – Prostorija za delegata

- 12.01 Stadioni moraju imati prostoriju koja je izričito rezervirana za UEFA delegata i kontrolora sudaca (ako je imenovan), s lakinim pristupom do svlačionica za momčadi i suce.

Članak 13 - Objekti za prvu pomoć za igrače i službene osobe

- 13.01 Stadioni moraju imati prostoriju namijenjenu za prvu pomoć kako je opisano u UEFA Medicinskom pravilniku.

Članak 14 – Prostorija za doping kontrolu

- 14.01 Stadioni moraju imati posebnu prostoriju za doping kontrolu kako je opisano u UEFA Anti-doping pravilniku.

Članak 15 - Područja za parkiranje

- 15.01 Područje za parkiranje mora biti dostupno za najmanje dva autobusa i 10 automobila za momčadi i službene osobe u zaštićenom i sigurnom području u neposrednoj blizini ulaza za igrače i službene osobe. Ukoliko takav parking nije lociran u neposrednoj blizini ulaza za igrače i službene osobe, mora biti organizirano zaštićeno i sigurno područje za iskrcaj.

Članak 16 – Rasvjeta

- 16.01 Za utakmice koje se igraju pod rasvjetom, stadioni moraju biti opremljeni rasvjetnim sustavom koji su sposobni održavati prosječnu horizontalnu rasvijetljenost, izmjerenu prema Dodatku A, od najmanje 350 Eh(lux).

16.02 Za utakmice koje se televizijski prenose, stadioni moraju biti opremljeni rasvjetnim sustavom koji je sposoban održavati sljedeću minimalnu prosječnu rasvijetljenost izmjerenu prema Dodatku A:

Kategorija	Horizontalna rasvijetljenost	Vertikalna rasvijetljenost
1	Dovoljna da omogući domaćem proizvođaču prijenosa da osigura odgovarajući televizijski prijenos utakmice.	
2	800 Eh(lux) s omjerom ujednačenosti od U1h > 0.4 i U2h > 0.5	350 Ev(lux) na svakoj referentnoj plohi s omjerima ujednačenosti od U1 > 0.35 i U2 > 0.45
3	1.200 Eh(lux) s omjerom ujednačenosti od U1h > 0.4 i U2h > 0.6	750 Ev(lux) na svakoj referentnoj plohi s omjerima ujednačenosti od U1 > 0.4 i U2 > 0.45
4	1.400 Eh(lux) s omjerom ujednačenosti od U1h > 0.5 i U2h > 0.7	1.000 Ev(lux) na svakoj referentnoj plohi s omjerima ujednačenosti od U1 > 0.4 i U2 > 0.5

16.03 Pored prije navedenog, da bi se osiguralo da se utakmice mogu nastaviti u slučaju nestanka električne energije, mora biti dostupan neovisni sustav rezervnog napajanja te osigurati sljedeću prosječnu horizontalnu rasvijetljenost:

Kategorija	Za utakmice koje se igraju pod rasvjetom	Za utakmice koje se televizijski prenose
1	N/p	N/p
2		350 Eh(lux)
3		800 Eh(lux)
4		900 Eh(lux) ne više od 15 minuta nakon nestanka električne energije.

III. Područja za gledatelje

Članak 17 - Kapacitet gledatelja

17.01 Stadioni moraju imati sljedeće minimalne kapacitete gledatelja (uključujući sva standardne i VIP sjedala):

Kategorija	
1	200 gledatelja
2	1.500 gledatelja
3	4.500 gledatelja
4	8.000 gledatelja

17.02 Najmanje 5% ukupnog kapaciteta stadiona mora biti u odvojenom području stadiona (za gostujuće navijače).

Članak 18 - *Tribine i objekti za gledatelje*

- 18.01 Sjedala za gledatelje moraju biti individualna, označena brojem, pričvršćena (npr. za pod), čvrsta, izrađena od nelomljivog i nezapaljivog materijala te imati naslon minimalne visine od 30 cm, mjereno od podloge sjedala.
- 18.02 Tribine moraju biti pričvršćene za temelje koji podnose opterećenja i ne mogu se temeljiti na ili sadržavati cijevne konstrukcije ili skele. Materijal, dizajn i konstrukcija tribina moraju imati jasnu namjenu trajnog korištenja.
- 18.03 Stajaći smještaj, terase, platforme, klupe i sjedala bez naslona su dozvoljeni/zabranjeni kako slijedi:

Kategorija	
1	Dozvoljeno pod uvjetom da su klupe i sjedala bez naslona čvrsto fiksirani.
2	Zabranjeno.

- 18.04 Stadioni moraju biti opremljeni ugostiteljskim objektima za sve gledatelje u svakom sektoru.
- 18.05 Stadioni moraju biti u dobrom stanju i sve javne površine moraju biti dobro osvijetljene. Tu ne smije biti rasutog materijala (npr. kamenja, betona), koji može biti opasan, koji se može bacati ili na drugi način zlorabiti.

Članak 19 – *Javni prilazi i izlazi i pravci kretanja*

- 19.01 Pristupni pravci stadionu, ulazi, izlazi i sve javne površine unutar stadiona moraju biti jasno označene te postavljene odgovarajuće oznake (na primjer: slovima ili brojkama) kako bi se gledatelje dovelo do i od njihovih sjedala.
- 19.02 Sva vrata i/ili rampe moraju biti tako postavljene da se izbjegne prenatpanost i osigura nesmetano kretanje gledatelja.
- 19.03 Pravila ponašanja koja sadrže zabranjene predmete, idealno u obliku međunarodno priznatih pictograma, moraju biti postavljena na svakom ulazu.
- 19.04 Svi javni prilazi, izlazni pravci i pravci kretanja moraju biti jasno odijeljeni od sjedećeg područja. Ulazna vrata, izlazna vrata i vrata moraju biti u funkciji i obilježena odgovarajućim oznakama koje su univerzalno razumljive.
- 19.05 Sva vrata i prolazi na stadionu koji su sastavni dio izlaznih ili evakuacijskih putova, sva vrata koja vode iz područja za gledatelje na teren za igru (ako postoje), moraju:
- biti napravljena tako da ostanu otključana (treba biti prisutan djelatnik) dok se gledatelji nalaze na stadionu;
 - otvarati se u smjeru izlaza i evakuacijskih putova.

19.06 Pored toga, u pogledu kontrole ulaska: stadioni moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Kategorija	
1 i 2	N/p
3 i 4	Svi javni ulazi moraju biti opremljeni okretnim vratima (rampama) i elektronskim sustavom kontrole ulaznica koji sprečavaju korištenje krivotvorenih ulaznica te kretanje i ulazak u realnom vremenu te broj ulaza do središnje točke s ciljem sprječavanja prenatrpanosti na stadionu u cijelini ili u pojedinim sektorima. Omjer bi trebao biti jedna okretna vrata na 660 sjedala.

Članak 20 – *Sustav rasvjete za slučajeve nužde*

20.01 U svrhu osiguranja zaštite i usmjeravanja gledatelja i osoblja, u slučaju općeg nestanka električne energije, stadioni moraju biti opremljeni rezervnim sustavom napajanja električnom energijom, koji je odobren od tijela lokalnih vlasti i koji pokriva sva područja stadiona, uključujući sve izlaze i evakuacijske putove.

Članak 21 - *Razglas*

- 21.01 Stadioni moraju biti opremljeni elektronskim razglasom sa zvučnicima koji su sposobni trenutačno reproducirati glasovne poruke na svim područjima stadiona.
- 21.02 Razglas mora pokrivati područje unutar i izvan stadiona, te spojen na neovisan izvor napajanja električnom energijom.

Članak 22 - *Sanitarni objekti za gledatelje*

- 22.01 Dovoljan broj čistih i higijenskih sanitarnih objekata mora biti ravnomjerno raspoređen u svim sektorima stadiona, u omjeru 80:20 za muškarce i žene. Sjedeći zahodi i pisoari moraju biti opremljeni ispiraćima. Umivaonici, toaletni papir i dozatori sapuna moraju biti na raspolaganju i učvršćeni.
- 22.02 Minimalni uvjeti za sanitarne objekte su sljedeći:

- a. 1 sjedeći zahod na 250 muškaraca;
- b. 1 pisoar na 125 muškaraca;
- c. 1 sjedeći zahod na 125 žena.

Članak 23 - *Objekti za pružanje prve pomoći gledateljima*

- 23.01 U svakom sektoru stadiona moraju postojati u potpunosti opremljeni objekti za pružanje prve pomoći gledateljima, a koji su odobreni od nadležnih tijela lokalne vlasti.
- 23.02 Ovi objekti moraju biti jasno prepoznatljivi, a pristupi tim objektima mora biti odgovarajuće označeni.

Članak 24 - *Objekti za gledatelje s invaliditetom*

- 24.01 Stadion mora imati poseban pristup, izlazne pravce i sjedala za gledatelje s invaliditetom i njihove pratitelje. Sva takva sjedala moraju imati neometani pogled na teren za igru.
- 24.02 Stadioni moraju imati pristupačne objekte za osvježenje i posebne sanitарne objekte u sektorima u kojima se nalaze sjedala za gledatelje s invaliditetom.
- 24.03 Jedan zahod namijenjen za osobe s invaliditetom mora biti osiguran na svakih 15 gledatelja s invaliditetom.

Članak 25 - *VIP sjedala i područja za gostoprимstvo*

25.01 Stadioni moraju imati sljedeći minimalni broj VIP sjedala:

Kategorija	
1 i 2	50
3	75
4	100

- 25.02 VIP sjedala moraju biti natkrivena. Ova sjedala se moraju nalaziti na glavnoj tribini te između dviju crta 16m, čim je bliže moguće središnjoj crti.
- 25.03 Stadioni moraju biti opremljeni posebnim područjem za gostoprимstvo koje je lako dostupno iz VIP gledateljskog prostora.

Članak 26 - *Parking*

- 26.01 Stadioni moraju imati sljedeći minimalan broj parkirnih mesta koja su dostupna u zaštićenom i sigurnom području za VIP goste, druge goste i osoblje:

Kategorija	
1	20
2	50
3	100
4	150

Članak 27 - Kontrolna prostorija

27.01 Stadioni moraju ispunjavati sljedeće uvjete u odnosu na kontrolnu prostoriju:

Kategorija	Osnovno	Dodatni uvjeti
1	N/p	N/p
2	Kontrolna prostorija koja pruža cijelokupan pregled unutrašnjosti stadiona i opremljena je radio komunikacijom koja omogućava komunikaciju između osoblja i službenih osoba koje su nadležne za zaštitu i sigurnost na stadionu.	N/p
3 i 4		Kontrolna prostorija mora biti opremljena monitorima u boji koji su spojeni na televizijski sustav zatvorenog kruga i dodatne monitore koji uživo prikazuju podatke iz sustava elektronske kontrole ulaznica.

Članak 28 - Televizijski sustav zatvorenog kruga

28.01 Stadioni moraju ispunjavati sljedeće uvjete u odnosu na televizijski sustav zatvorenog kruga:

Kategorija	
1 i 2	N/p
3 i 4	Televizijski sustav zatvorenog kruga koji koristi nadzorne kamere u boji s PZT funkcijama („pan, tilt, „zoom“) i pokriva sve pristupe i ulaze, te sve javne površine unutar stadiona. Područja unutrašnjosti stadiona koja se ne mogu izravno vidjeti iz kontrolne prostorije moraju biti pokrivena televizijskim sustavom zatvorenog kruga. Kamere moraju imati funkciju snimanja pokretnih slika, kao i fotografija.

IV. Područja za medije

Članak 29 - Radno područje za medije

29.01 Stadioni moraju imati najmanje jednu prostoriju opremljenu stolovima, utičnicama i internetskom vezom, koja se koristi kao područje za rad predstavnika medija.

29.02 Radno područje za medije mora imati najmanje sljedeći broj radnih pozicija za predstavnike medija:

Kategorija	
1	10
2	20
3 i 4	30

Članak 30 - Radno područje za fotografе

30.01 Radno područje za fotografе mora biti u mogućnosti smjestiti sljedeći minimalni broj radnih pozicija i udovoljavati sljedećim dodatnim uvjetima:

Kategorija	Minimalni broj radnih pozicija	Dodatni uvjeti
1 i 2	N/a	N/a
3	15	Radno područje za fotografе mora biti opremljeno stolovima, stolicama, utičnicama i Internet vezom i imati lak pristup igralištu. To može biti poseban dio radnog područja za medije (s time da se ukupna površina odgovarajuće poveća), ali se preferira zasebna prostorija.
4	20	

Članak 31 - Sjedala za predstavnike medija

31.01 Stadioni moraju imati sjedala za predstavnike medija koja su rezervirana za pisane medije i radio komentatore. Moraju biti natkrivena i centralno smještena na glavnoj tribini, s neometanim pogledom na cijeli teren za igru i u njegovoj neposrednoj blizini te s lako pristupom drugim područjima za predstavnike medija.

31.02 Pored toga, stadioni moraju udovoljavati sljedećim uvjetima u pogledu natkrivenih sjedala za predstavnike medija:

Kategorija	Minimalni broj sjedala	Minimalni broj sjedala sa stolovima
1	10	5
2	20	10
3	30	15
4	60	30

31.03 Svaki stol mora biti dovoljno velik da se na njega može smjestiti prijenosno računalo i opremljen utičnicom te Internet vezom.

Članak 32 - Platforme za kamere

32.01 Jedna platforma za glavnu kameru mora biti postavljena na glavnoj ili suprotnoj tribini.

32.02 Platforma za glavnu kameru mora biti natkrivena, postavljena točno u ravnini sa središnjom crtom i na visini iznad igrališta koja jamči optimalan i neometan pregled cijelog terena za igru i njegovu neposrednu blizinu. Podnožje platforme mora biti ravno, čvrsto i ne vibrirajuće.

32.03 Uz to, platforma za glavnu kameru mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

Kategorija	
1	Minimalno 2m širine x 2m dubine, za smještaj jedne kamere (samo za utakmice koje se televizijski prenose).
2 i 3	Najmanje 4m širine x 2m dubine, za smještaj dviju kamera.
4	Najmanje 6m širine x 2m dubine, za smještaj najmanje tri kamere, smještena na tribini koja ne gleda u sunce.

32.04 Potrebne su sljedeće dodatne platforme za kamere:

Kategorija		
1 i 2	N/p	N/p
3		N/p
4	Dvije platforme za 16m kamere, svaka od minimalno 2m širine i 2m dubine, za smještaj jedne kamere na glavnoj tribini točno u ravnini 16m crta, na istoj razini ili višoj od platforme za glavnu kameru.	Jedna platforma za kameru smještenu na suprotnoj strani od glavne kamere a koja je smještena centralno na suprotnoj tribini, te jedna druga platforma za kameru od minimalno 2m širine i 2m dubine na tribinama iznad svakih vrata (gola), za smještaj jedne kamere na svakoj, na visini koja omogućava nesmetan pogled na točku za izvođenje kaznenih udaraca a povrh prečke.

Članak 33 - TV komentatorske pozicije

33.01 Stadioni moraju imati sljedeći minimalni broj TV komentatorskih pozicija:

Kategorija	
1	1 (samo za utakmice koje se televizijski prenose)
2	3
3	5
4	10

33.02 TV komentatorske pozicije moraju biti natkrivene i centralno smještene između dviju 16m crta, na istoj strani na kojoj se nalazi i platforma za glavnu kameru. Moraju imati nesmetan pogled na cijeli teren za igru i njegovu neposrednu blizinu, omogućavati lak pristup do drugih područja za medije, te moraju biti zaštićene i do njih pristup mogu imati samo ovlaštene osobe. Mora biti dovoljno prostora iza sjedala da se ostali komentatori mogu kretati do svojih pozicija.

33.03 Svaka komentatorska pozicija mora biti opremljena stolom minimalne širine 180cm, imati najmanje tri sjedala, telefonsku liniju, napajanje el. energijom, rasvjetu i jednu internetsku vezu.

Članak 34 - Televizijski studiji

34.01 Stadioni moraju biti opremljeni prostorijama koje ispunjavaju sljedeće uvjete i ako je potrebno, mogu se koristiti kao televizijski studiji:

Kategorija	Minimalni broj prostorija	Minimalne dimenzije	Dodatni uvjeti
1 i 2	1 prostorija	5m dužine x 5m širine x 2.5 visine	N/p
3		5m dužine x 5m širine x 2.5 visine	N/p
4	2 prostorije		Najmanje jedan od dva TV studija mora biti tzv. panoramski studio s neometanim pogledom na cijeli teren za igru.

Članak 35 - Pozicije za kratke intervjuje

35.01 Stadioni moraju imati područje između igrališta i svlačionica koje se može koristiti za pozicije za kratke intervjuje, na kojima se mogu obavljati uživo TV i radio intervjuji.

35.02 Pored prije navedenog, područje koje je određeno za pozicije za kratke intervjuje mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

Kategorija	
1 i 2	N/p
3 i 4	Dovoljno veliko da se mogu smjestiti najmanje četiri pozicije, svaka od 4m dubine i 3m širine.

Članak 36 - Područje za televizijske kamione

36.01 Stadioni moraju imati zaštićeno područje koje se može koristiti za smještaj/parkiranje vanjskih televizijskih vozila TV kuća. Ovo područje mora biti sljedećih minimalnih dimenzija:

Kategorija	
1	300 m ²
2	400 m ²
3	600 m ²
4	1.000 m ²

36.02 Područje za televizijske kamione mora:

- a. biti smješteno uz stadion, idealno na istoj strani na kojoj se nalazi platforma za glavnu kameru, s dostupnim napajanjem električne energije;
- b. biti čist, čvrst i ravan parkirališni prostor za velika i teška vozila (tj. 43 t teške kamione);
- c. imati odgovarajuću drenažu kako kablovi, oprema ili vozila ne bi bili u opasnosti od kontakta sa stajaćom vodom;

- d. da nema nikakvih smetnji, kao što je drveće, zgrade ili rubnjaci, te omogućavati nesmetan pristup vozilima za slučajeve nužde;
- e. ili osiguravati čist, neometan pogled od jugozapadnog do jugoistočnog horizonta, ili biti na udaljenosti od 50m od zasebnog područja za satelitsku vezu (mjereno od ruba područja za televizijske kamione).

Članak 37- *Prostorija za press konferencije*

37.01 Stadioni moraju ispunjavati sljedeće uvjete u odnosu na prostoriju za press konferencije:

Kategorija	Lokacija i oprema	Minimalni broj sjedala
1	Ako to prostor omogućava, prostorija za press konferencije mora biti smještena u stadionu. Može biti dio radnog područja za medije.	N/p
2	Prostorija za press konferencije mora biti dostupna na stadionu. Može biti dio radnog područja za medije i mora biti opremljena glavnim stolom i podijem, platformom za kamere, razglasom (mikrofoni, zvučnici, razvodna kutija) i odgovarajućom rasvjetom za snimanje.	20
3	Prostorija za press konferencije mora biti dostupna na stadionu. Mora biti opremljena glavnim stolom i podijem, platformom za kamere koja je dovoljno velika da se na nju može smjestiti minimalno 8 kamera, razglas (mikrofoni, zvučnici i razvodna kutija s minimalno 16 ulaza) te odgovarajućom rasvjetom za snimanje.	30
4	Prostorija za press konferencije mora biti dostupna na stadionu. Mora biti opremljena glavnim stolom i podijem, platformom za kamere koja je dovoljno velika da se na nju može smjestiti minimalno 8 kamera, razglas (mikrofoni, zvučnici i razvodna kutija s minimalno 16 ulaza) te odgovarajućom rasvjetom za snimanje.	50

Članak 38 - *Mixed zona*

38.01 Stadioni moraju imati područje između svlačionica i područja rezerviranog za autobuse momčadi koje se može koristiti kao mixed zona, gdje akreditirani predstavnici medija mogu intervjuirati igrače nakon utakmice.

38.02 Pored prije navedenog, mixed zona mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Kategorija	
1 do 3	N/p
4	Natkrivena i dovoljnih dimenzija da se tu može smjestiti najmanje 50 predstavnika medija.

V. Završne odredbe

Članak 39 - Neispunjavanje uvjeta

39.01 Svako kršenje ovog pravilnika UEFA može kazniti u skladu s *UEFA Disciplinskim pravilnikom*.

Članak 40 - Dodaci

40.01 Svi dodaci ovog pravilnika čine njegov sastavni dio.

Članak 41 - Provedba

- 41.01 Uefina administracija ima pravo donositi upute, naputke, priručnike, vodiče ili bilo koje druge ž dokumente u svrhu provedbe ovog pravilnika.
- 41.02 Savezi i klubovi bit će putem cirkularnih pisama redovito obavještavani o postojanju i izdavanju takvih dokumenata.

Članak 42 - Mjerodavan tekst

- 42.02 Ukoliko postoji bilo kakav nesklad u tumačenju engleske, francuske ili njemačke verzije ovog pravilnika, mjerodavna je engleska verzija.

Članak 43 – Usvajanje i stupanje na snagu

- 43.01 Ovaj pravilnik usvojio je Izvršni odbor UEFA-e na svojoj sjednici održanoj 25. veljače 2018.
- 43.02 Stupa na snagu 1. svibnja 2018.
- 43.03 Zamjenjuje UEFA Pravilnik o stadionskoj infrastrukturi (izdanje 2010.).

Za Izvršni odbor UEFA-e:

Aleksander Čeferin
predsjednik

Theodore Theodoridis
glavni tajnik

Bratislava, 25. veljače 2018.

DODATAK A: Izračun prosječne rasvijetljenosti rasvjete

(vidi Članke 16.01 i 16.02)

A.1 Definicije pojmove

Horizontalna rasvijetljenost

Rasvijetljenost koja pada na horizontalnu plohu 1m iznad podloge za igru.

Vertikalna rasvijetljenost

Rasvijetljenost koja pada na vertikalnu plohu 1m iznad i okomito na podlogu za igru.

Ujednačenost

Ujednačenost rasvijetljenosti u odnosu na to kako je svjetlo ujednačeno raspršeno na određenoj plohi.

Ujednačenost rasvijetljenosti izražava se upotrebom dvaju omjera rasvijetljenosti: U1 i U2.

U1

Raspon ukupne rasvijetljenosti, od minimalne do maksimalne, kojoj će biti izložena osoba ili kamera. Vrijednost U1 doprinosi vizualnom izgledu.

U2

Razlika između normalno prilagođene ljudske ekspozicije i najmanje razine rasvijetljenosti na određenoj plohi. Vrijednost U2 doprinosi vizualnoj ugodnosti.

Lux

Jedinica za rasvijetljenost na podlozi igrališta ($1lx = 1lm/m^2$).


E

Količina svjetla koje pada na podlogu na određenoj točki, mjereno u lux-ima.

A.2 Testiranje

- A.2.1 Oprema za testiranje: iluminometar koji se koristi za test osvijetljenosti mora biti dovoljnim kapacitetom, sa širokokutnim svjetlosnim senzorom. Metar mora biti svake godine kalibriran.
- A.2.2 Postupak testiranja: Teren za igru podijeljen je u mrežu koja sadrži 96 točaka. Na svakoj točki, provodi se test radi mjerena i horizontalne (na jednom uglu) i vertikalne rasvijetljenosti (u četiri različita ugla). Stoga, postupak testiranja zahtijeva ukupno 480 testova rasvijetljenosti. Iluminometar Mora uvijek biti smješten na točnom uglu za namjeravano mjerjenje. Osoblje koje obavlja testiranje ne smije raditi nikakve sjene koje mogu utjecati na vrijednosti. Metar mora biti 1m iznad podloge za igru. Vrijednosti osvijetljenosti za svaku točku u mreži moraju biti zabilježene na relevantnom mrežnom planu.
- A.2.3 Horizontalni test: Metar se postavlja tako da gleda prema gore, 1m iznad podloge za igru, te paralelno s igralištem, na svaku točku mreže.
- A.2.4 Vertikalni test: Metar se postavlja okomito na igralište, 1m iznad podloge za igru, na svaku točku mreže. Metar potom mora biti postavljen na svaku od četiri pozicije za testiranje. Pozicije za testiranje su označene na mrežnom planu za vertikalnu rasvijetljenost i one su na 0° , 90° , 180° i 270° . Ovaj se postupak mora ponavljati na svih 96 mrežnih točki.
- A.2.5 Omjeri ujednačenosti izračunavaju se kako slijedi:
 - a. U1: E min/ E max
 - b. U2: E min/ E med

DODATAK B: Organizacija na igralištu (vidi Članak 5.07)

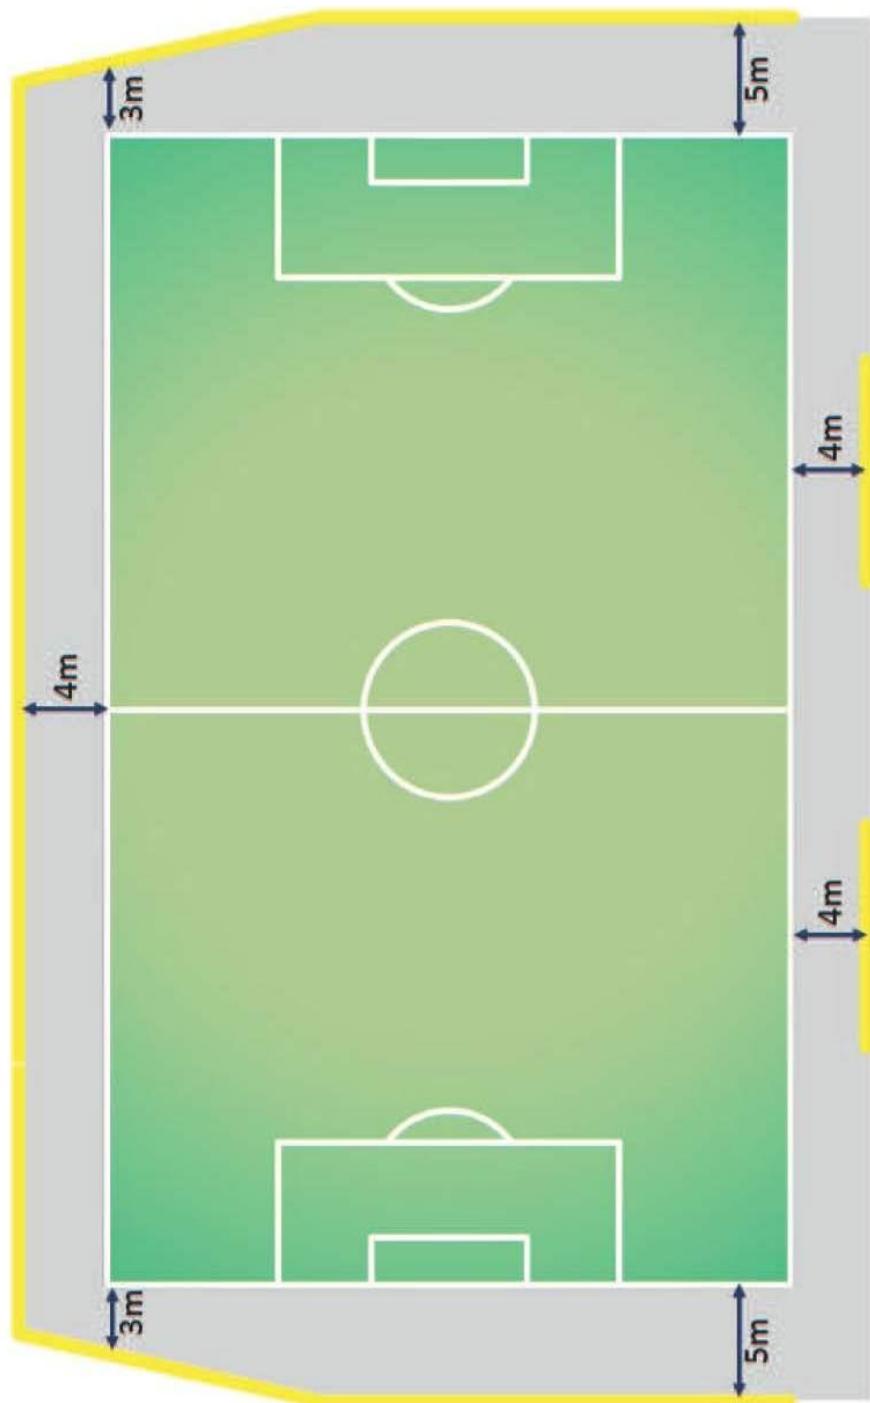

Konstrukcijski elementi

Okolina igrališta

Teren za igru